

Tutoriel

“Comment mettre à jour un diagnostic ?”

Dans le but de mettre à jour un diagnostic, commencez par vous poser ces quelques questions :


- Pendant l'année passée, est-ce qu'il y a eu des incidents de sécurité, qu'il s'agisse d'accidents avec ou sans arrêt, ou même de quasi-accidents ? Assurez-vous de les documenter dans les situations dangereuses correspondantes du diagnostic, que ce soit dans l'onglet "Incident" ou en ajoutant un commentaire.
- Y a-t-il une nouvelle unité de travail à inclure ? Profitez de cette opportunité pour mettre à jour les informations des unités de travail en fonction de la base de données. Ensuite, référez-vous à la sélection des unités de travail pour effectuer les mises à jour nécessaires.
- Si nécessaire, planifiez de nouvelles actions en vous référant à l'onglet "Plan d'action"

Mettre à jour un diagnostic dans la V1

La mise à jour des diagnostics n'est disponible que sur XPERT en ligne. Il n'est pas possible de mettre à jour votre diagnostic en mode local. Si vous souhaitez effectuer une mise à jour en mode V1 en local, vous devrez obligatoirement basculer votre dossier en mode en ligne et suivre la procédure suivante :

- Commencez par accéder à votre page d'accueil XPERT V1 en mode connecté pour l'outil souhaité.
- Sélectionnez le dossier que vous souhaitez mettre à jour.

The screenshot shows the XPERT V1 online interface. On the left, there is a sidebar with navigation options for 'Etape 1 : ENTREPRISE', 'Etape 2 : SITE', 'Etape 3 : Unité de travail', and 'Etape 4 : Salariés'. The main area is titled 'REALISATION DU DIAGNOSTIC' and includes a search bar for 'CHOIX DU DOSSIER', buttons for 'CLIENTS EN LOCAL' and 'RECUPERER CE DOSSIER EN LOCAL', and a 'Suivi' button with a notification badge.

- Cliquez ensuite sur  en bas de page.
- Vous serez redirigé vers cette page :
(Cette interface est destinée exclusivement à la mise à jour, ce n'est pas l'interface de gestion du plan d'action).

SUIVI DES ACTIONS ET MISE A JOUR DES PROFILS

ETAPE 1 Valider les actions réalisées

Cochez uniquement les actions validées (mises en place dans l'entreprise).
Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier et mettre à jour le diagnostic.
Les actions validées disparaîtront ainsi du plan d'action.

ETAPE 2 Vérifier profils

Cliquez ici pour **mettre à jour la base de données** pour ce dossier

Validation	Action	Situation dangereuse	Risque résiduel	Echéance	Avancement	Date validation
<input type="checkbox"/>	Inhalation de produits Xpert	TEST	11	19/09/2023	Reporté	06/11/2023
<input type="checkbox"/>	Utilisation de fluide sous pression	Mettre en conformité le matériel	27	08/09/2023	Planifié	06/11/2023

- Vous pouvez valider les actions réalisées pour les faire sortir du plan d'action et les définir comme éléments de maîtrise en cochant la case correspondante à votre action.

ETAPE 1 Valider les actions réalisées

Cochez uniquement **les actions validées** (mises en place dans l'entreprise).

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le dossier et mettre à jour le diagnostic.

Les actions validées disparaîtront ainsi du plan d'action.

Validation	Action	Situation dangereuse
<input type="checkbox"/>	Inhalation de produits	TEST
<input checked="" type="checkbox"/>	Utilisation de fluide sous pression	Mettre en conformité le matériel

- Vous avez également la possibilité de définir une date de validation pour votre action.

Validation	Action	Situation dangereuse	Risque résiduel	Echéance	Avancement	Date validation
<input type="checkbox"/>	Inhalation de produits Xpert	TEST	11	19/09/2023	Reporté	06/11/2023
<input checked="" type="checkbox"/>	Utilisation de fluide sous pression	Mettre en conformité le matériel	27	08/09/2023	Planifié	06/11/2023

- Une fois que tout est correct, vous pouvez cliquer sur .

- La deuxième étape va être de vérifier vos profils.

Pour cela dans le suivi, sélectionnez l'onglet en haut à droite de votre écran, un onglet s'ouvrira sur votre page. Si cela est nécessaire, cliquez sur

NOM DU DIAGNOSTIC :
 NOM DU PROFIL : X 14. RPS complet (ID: 320_79866917187001)
 STATUT : NECESSITE UNE MISE A JOUR.

NOM DU DIAGNOSTIC :
 NOM DU PROFIL : X 13 Risques Psycho sociaux toutes activités (ID: 234_79866917187001)
 STATUT : NECESSITE UNE MISE A JOUR.

DES PROFILS NECESSITENT UNE MISE A JOUR. CLIQUEZ SUR LE BOUTON CI-DESSOUS POUR ACTUALISER LES PROFILS.

LA MISE A JOUR DU QUESTIONNAIRE ENTRAINE :

- L'INTEGRATION DE NOUVELLES QUESTIONS.
- LE DECOCHAGE DES QUESTIONS OU ACTIVITES CONCERNEES.
- LA REMISE A ZERO DU PLAN D'ACTIONS.

SOUHAITEZ VOUS METTRE A JOUR VOS PROFILS ?

- Vos profils sont désormais à jour.
- Après la mise à jour de vos profils, l'état d'avancement de votre diagnostic pourra évoluer, et vous pourrez retrouver cette information en bas de votre page d'accueil.

Avancement du diagnostic 20 %

- De plus, la validation d'actions et la mise à jour des profils génèrent des points d'archives qui permettent de revenir à une version antérieure du diagnostic.

REALISATION DU DIAGNOSTIC

*NB : Les Clients **grisés** dans la liste ne sont accessibles que sur l'outil local à votre poste*

CHOIX DU DOSSIER

Client sélectionné :

Site sélectionné :

ARCHIVES :

- Vous pouvez également vérifier les profils utilisés dans le diagnostic initial et évaluer la nécessité d'ajouter des profils en fonction des évolutions dans les unités de travail. Pour ce faire, cliquez sur .
- Après avoir effectué la mise à jour, lorsque vous accédez à votre diagnostic, les questions déjà remplies et inchangées par rapport à la base de connaissances resteront en gris. Les nouvelles questions comportant des modifications dans la base de connaissances seront signalées par des icônes colorées et resteront sans réponse.

CLIENT SELECTIONNEE : ALAIN LEADER TYPE DE PROFIL : TOILETAGE
 SITE SELECTIONNEE : PRESTATION MULTI SERVICES SELECTION : TOILETAGE

AIDE

RPS / Stress / Agression Général

Contact avec des personnes agressives, insultantes, gestes ou propos déplacés... Concerné S.O

Travail dans une atmosphère stressante (client pressé, de mauvaise humeur, longue file d'attente...) Concerné S.O

Retour Nouvelle Question Avancement du diagnostic : 19 %

- Ensuite, vous pourrez compléter votre diagnostic.
- Il vous suffira d'actualiser le plan d'action

DETERMINATION DU PLAN D'ACTION

Rechercher ... OK

1 **Utilisation de petit matériel électrique** Oui +

1) Entretien et maintenir le matériel en bon état de conformité ✓

2) Maintenir les prises en bon état de marche ✓

3) Déplacer les prises loin des points d'eau ✓

4) Remettre en état les fils électriques des machines et outils ✓

5) Limiter le nombre d'appareils branchés par prise ✓

6) Sensibiliser le personnel aux risques électriques. ✓

2 **Exposition du personnel aux maladies épidémiques (ex: Coronavirus)** Oui +

1) Formaliser un plan de continuité ✓

2) Informer et sensibiliser le personnel aux mesures d'hygiène et gestes barrière spécifiques en cas de maladie épidémique ✓

3) Recourir au télétravail dès que possible ✓

4) Mettre à disposition des salariés du gel hydroalcoolique ✓

5) Mettre en sécurité les installations en mode dégradé ✓

6) Nettoyer et désinfecter régulièrement les locaux ✓

7) Délivrer aux salariés le justificatif de déplacement professionnel requis pendant la période de confinement ✓

8) Mettre à disposition des salariés les moyens nécessaires au lavage régulier des mains ✓

9) Organiser le travail de manière à respecter une distance d'au moins un mètre entre chaque personne ✓

- Une fois votre plan d'action actualisé, en ce qui concerne la date de dernière modification, indiquez "Oui".

Date de la dernière mise à jour **21/04/2020**

Modifier ? Oui NON

————— Sélectionner les profils à imprimer (au moins un coché) —————

Tout Cocher / Décocher


APPLICATION PHYTO (A 02. Application phytos et engrais liquides)

RISQUES COMMUNS à L'ENSEMBLE DU PERSONNEL (E 00 ACS général)

Mettre à jour un diagnostic dans la V2

La mise à jour des diagnostics n'est disponible que sur XPERT en ligne. Il n'est pas possible de mettre à jour votre diagnostic en mode local. Si vous souhaitez effectuer une mise à jour en mode V1 en local, vous devrez obligatoirement basculer votre dossier en mode en ligne et suivre la procédure suivante



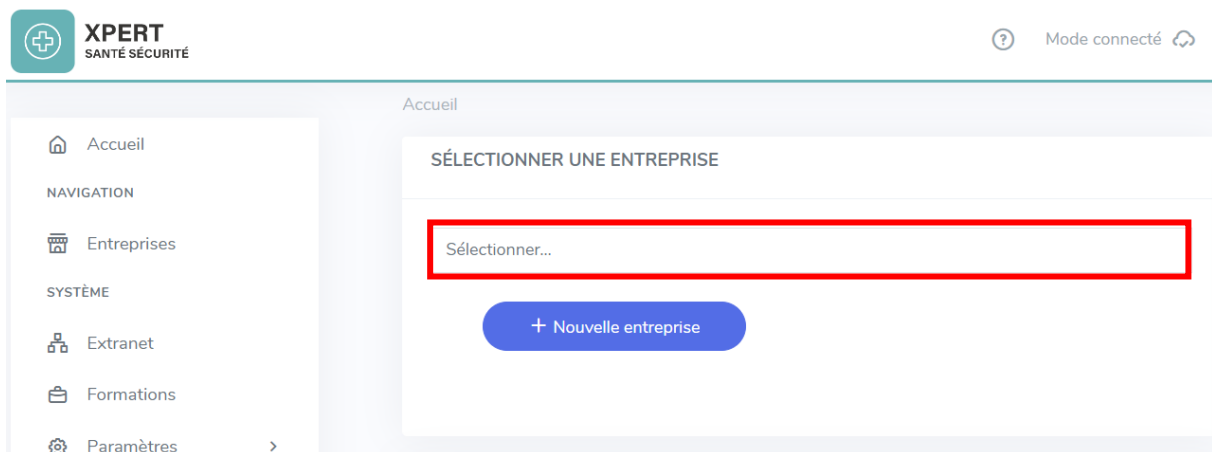

- Commencez par vous rendre sur votre page d'accueil XPERT V2 en mode connecté pour l'outil désiré.
- Une fois que vous êtes sur l'accueil, choisissez l'entreprise dont le diagnostic doit être mis à jour.



- Sélectionnez votre site et accédez à ce dernier.

Afficher 10 éléments


Rechercher : Contenu des colonnes

Nom	Date dernier export	Avancement	Mode	Actions
Tutoriels		39 %	En ligne	 
Tutoriels - Version dupliquée		39 %	En ligne	 

Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments

- Ensuite, dirigez-vous vers l'onglet "Actualisation".

⚠ Cette interface est destinée exclusivement à la mise à jour, ce n'est pas l'interface de gestion du plan d'action. ⚠

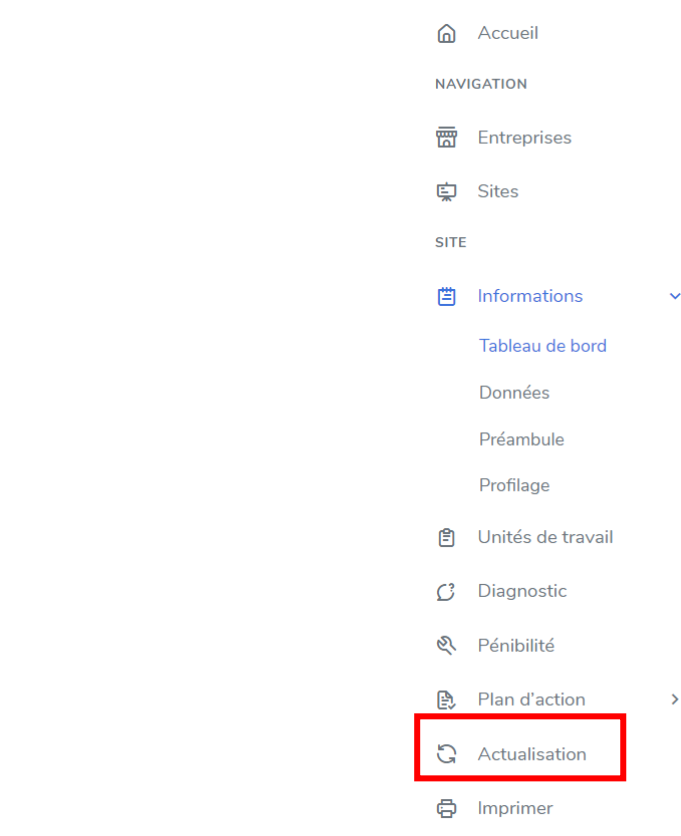

- Vous pouvez maintenant commencer par l'étape 1 : **“Mettre à jour le plan d'action”**.



- Au cours de cette étape, vous devrez valider les actions réalisées qui doivent être retirées du plan d'action et ajoutées en tant qu'éléments de maîtrise. Cochez simplement la case de validation pour chaque action.

Afficher éléments

Validation	Situation dangereuse	Échéance
E. Inhalation de produits Note résiduelle 11		
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST	19/09/2023

- Vous avez également la possibilité de modifier votre date de validation en cliquant sur l'encadré correspondant à la date.

Afficher éléments

Rechercher :

Validation	Situation dangereuse	Échéance	Statut	Date validation
E. Inhalation de produits Note résiduelle 11				
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST	19/09/2023	Reporté	07/11/2023

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments


Cliquer sur le bouton «Valider les actions» pour créer un point d'archive et mettre à jour le diagnostic avec les actions validées disparaîtront ainsi du plan d'action.

- Une fois cela fait, n'oubliez pas de valider vos actions. Cela vous permettra de créer et de sauvegarder un point d'archive et bien évidemment de valider vos actions.

- Création d'un point d'archive
- Sauvegarde du point d'archive
- Validation des actions

Valider les actions

- Pour retrouver un point d'archive, accédez au tableau de bord de votre site et descendez tout en bas de la page. Vous pourrez alors utiliser, si vous le souhaitez, une version archivée.

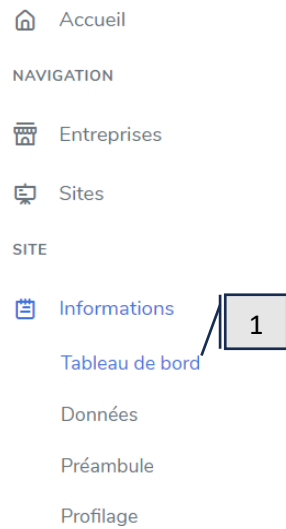

VERSIONS ARCHIVÉES

Afficher éléments

Rechercher :

Nom	Date dernier export	Avancement	Actions
Tutoriels - sauvegarde_2023_11_23_1430		39 %	 

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

- Vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape d'actualisation pour vérifier et actualiser les unités de travail au besoin.



- Pour la mise à jour de vos profils, vous avez la possibilité de les sélectionner individuellement selon vos besoins, ou de les choisir tous simultanément.

Statut	Type	Nom
<input checked="" type="checkbox"/> Nécessite une mise à jour	A 03. Épandages fumier, lisier, engrais	A 03. ÉPANDAGES FUMIER, LISIER, ENGRAIS
<input checked="" type="checkbox"/> Nécessite une mise à jour	Z Archive BTP général	Z Archive BTP général
<input checked="" type="checkbox"/> Tous		

- Vous pouvez ensuite mettre tous vos profils à jour.

La mise à jour de votre diagnostic entraîne :

- l'intégration de nouvelles questions ;
- le décochage des questions ou activités concernées.

Mettre à jour les unités de travail sélectionnées

- Une fois vos profils à jour, vous pouvez passer à la troisième étape. Celle-ci vous permettra de mettre à jour les informations de votre entreprise, si nécessaire, en cliquant sur le bouton de modification.

✎
⌵

COORDONNÉES

Xpert

11 rue de l'Île Mystérieuse
80440 Boves
France

0700000000

@ ndegrande@perig.com

Supprimer

INTERLOCUTEUR PRINCIPAL

Nicolas Nicolas Degrande

- Il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape 4 qui vous permettra d'accéder à votre diagnostic et de le compléter.
Les questions auxquelles vous avez répondues posséderont un liseré vert.

Avancement : 21 %

Afficher éléments

Unité de travail	Partie	Sous-partie	Question	Note brute	Note résiduelle
A 03. ÉPANDAGES FUMIER, LISIER, INGRAIS	Circulation / Déplacements	Général	Circulation des engins sur le chantier	22	14
A 03. ÉPANDAGES FUMIER, LISIER, INGRAIS	Circulation / Déplacements	Général	Risque de déversement de produit sur la chaussée	48	24
A 03. ÉPANDAGES FUMIER, LISIER, INGRAIS	Equipements / Outils / Machines	Général	Utilisation d'une tonne à lisier	27	21

- Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les filtres pour répondre aux questions non complétées.

Que recherchez-vous ?

Unités de travail ▼

Sous-partie ▼

Complété? ^

Réinitialiser

Avancement : 21 %

Afficher éléments

Unité de travail

Partie

Sous-partie

Question

Complété ?

Oui

Non

Les deux

Effacer

Valider

- Dès que votre diagnostic sera à jour et complété, vous pourrez imprimer ce dernier.